



AVL DiTEST chillAIR R744 ilmastoinnin huoltolaite

AVL DiTEST:llä on monen vuoden kokemus ja syvälinen asiantuntemus CO2-ilmastointihuollon alalta, ja se on hyödyntänyt tätä parannetun konseptin kehittämisessä uudelle chillAIR-sarjalle.

Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja taloudellinen tehokkuus olivat keskeisiä painopisteitä laitetta kehitettäessä.

- Täysin automaattinen nopeaan ja helppoon huoltoon
- Valikko-ohjatut toiminnot varmistavat turvalliset työtavat
- Manuaaliset toiminnot kylmäainepiiri huoltotehtäviin
- Ilmastointijärjestelmän toiminnan testaus
- Töiden automaattinen dokumentointi
- Esiasetetut suosikit
- Intuitiivinen käyttö selkeän käyttöliittymän ansiosta
- Kylmäainesäiliön helppo vaihto
- Patentoitu infrapunalämmitys ilman lisälämmityspantaa
- 4 m letkut, max. työpaine 140 bar asti
- Kosketusnäyttö sekä nuolinäppäimistö
- Typpikoeponnistus

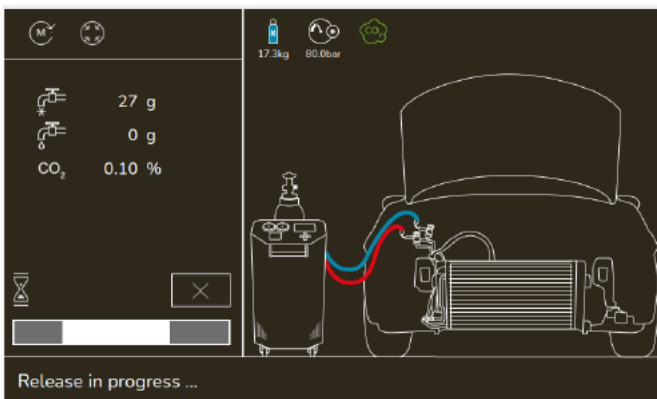

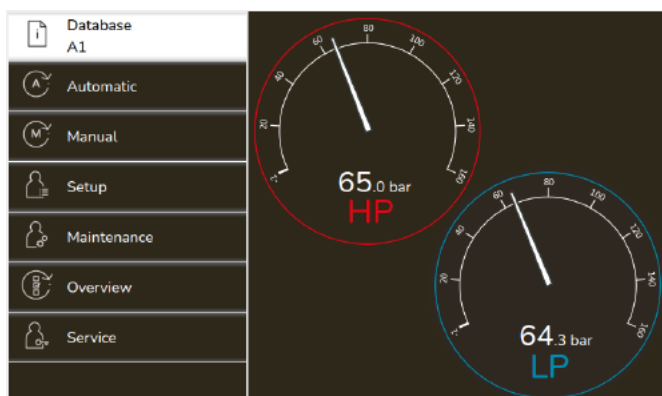

Tekniset tiedot

Kylmäaine	R744
Toimintakorkeus	max. 2000 m
R744 Säiliön mitat	min. ø 140 mm ja max. ø 270 mm halkaisija, max 20 kg netto
Säiliön tyyppi	Säiliö imuputkella tai ilman imuputkea
Käyttöjännite	220 to 240 VAC 50/60 Hz
Virran kulutus	1200 W
Mitat (L x K x S)	60 x 110 x 65 cm
Huoltoletkujen pituus	4 m
Käyttölämpötila	+10 - +40°C
Varastointi- ja kuljetuslämpötila	-25 - +80°C
Suhteellinen kosteus	10 - 90%
Kylmäainevaaka	± 10 g
Öljy- ja UV-vaaka	± 2 g